


Palume pakkumust Tartu valla Maramaa külas Pargi kinnistule (KÜ 79401:006:1069) tuletõrjevõetukoha projekteerimisele ja ehitamisele.

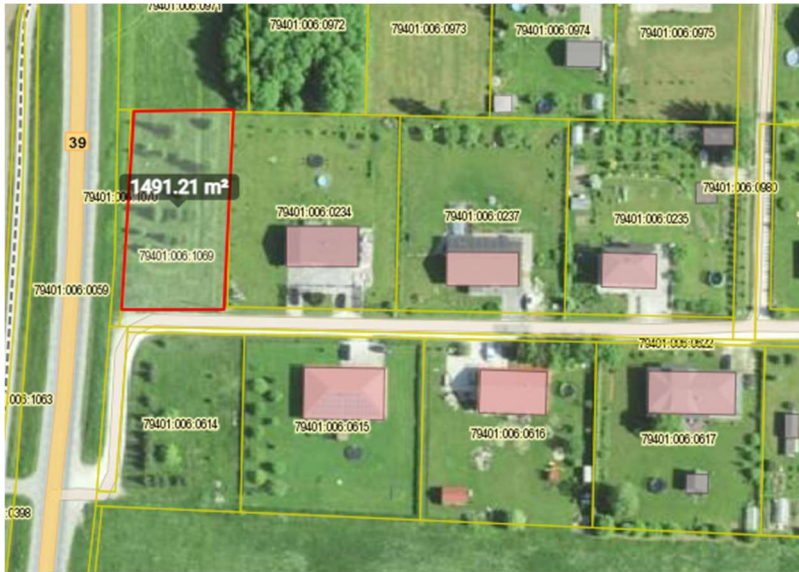

Tööde eesmärk:

- Tuletõrje veevõtukoha nõuetekohane projekteerimine põhiprojekti staadiumis vastavalt ettenähtud nõuetele, s.h kooskõlastamine ametkondadega ja ehitusloa taotlemine eeri-keskkonnas
- Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus vastavalt ettenähtud nõuetele, s.h. kasutusloa taotlemine

Projekteerimistööd:

- Töövõtja ülesandeks on koostada tuletõrje veevõtukoha projekt põhiprojekti staadiumis.
- Veevõtukoht projekteerida mahuti(te) baasil. Mahutid projekteerida ankurdatavatena.
- Tuletõrjevõetukoha varustus peab olema tagatud 10l/s 3tunni vältel. Mahuti maht min 108m³. Kuivhüdrandiga lahendus.
- Töövõtjal arvestada, et peab kaasama projekteerija kellel on õigus ja pädevus projekteerimise alal.

Ehitustööd:

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal.

Ehitusplatsi valve kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Hankijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja:

- ehitustöödega seotud liikluskorralduse eest,
- ehitusobjektile olemasoleva Hankija vara (sh olemasolevad hooned, rajatised ja taristu) säilimise eest;
- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektile;
- enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;

- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

Ehitusel lähtuda Eesti Standardis EVS 812 „Ehitiste tuleohutus” osa 6 „Tuletõrje veevarustus” esitatud nõuetest.

Tööde teostamise tähtaeg: 31.10.2022.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, mobiil 5347 6179